










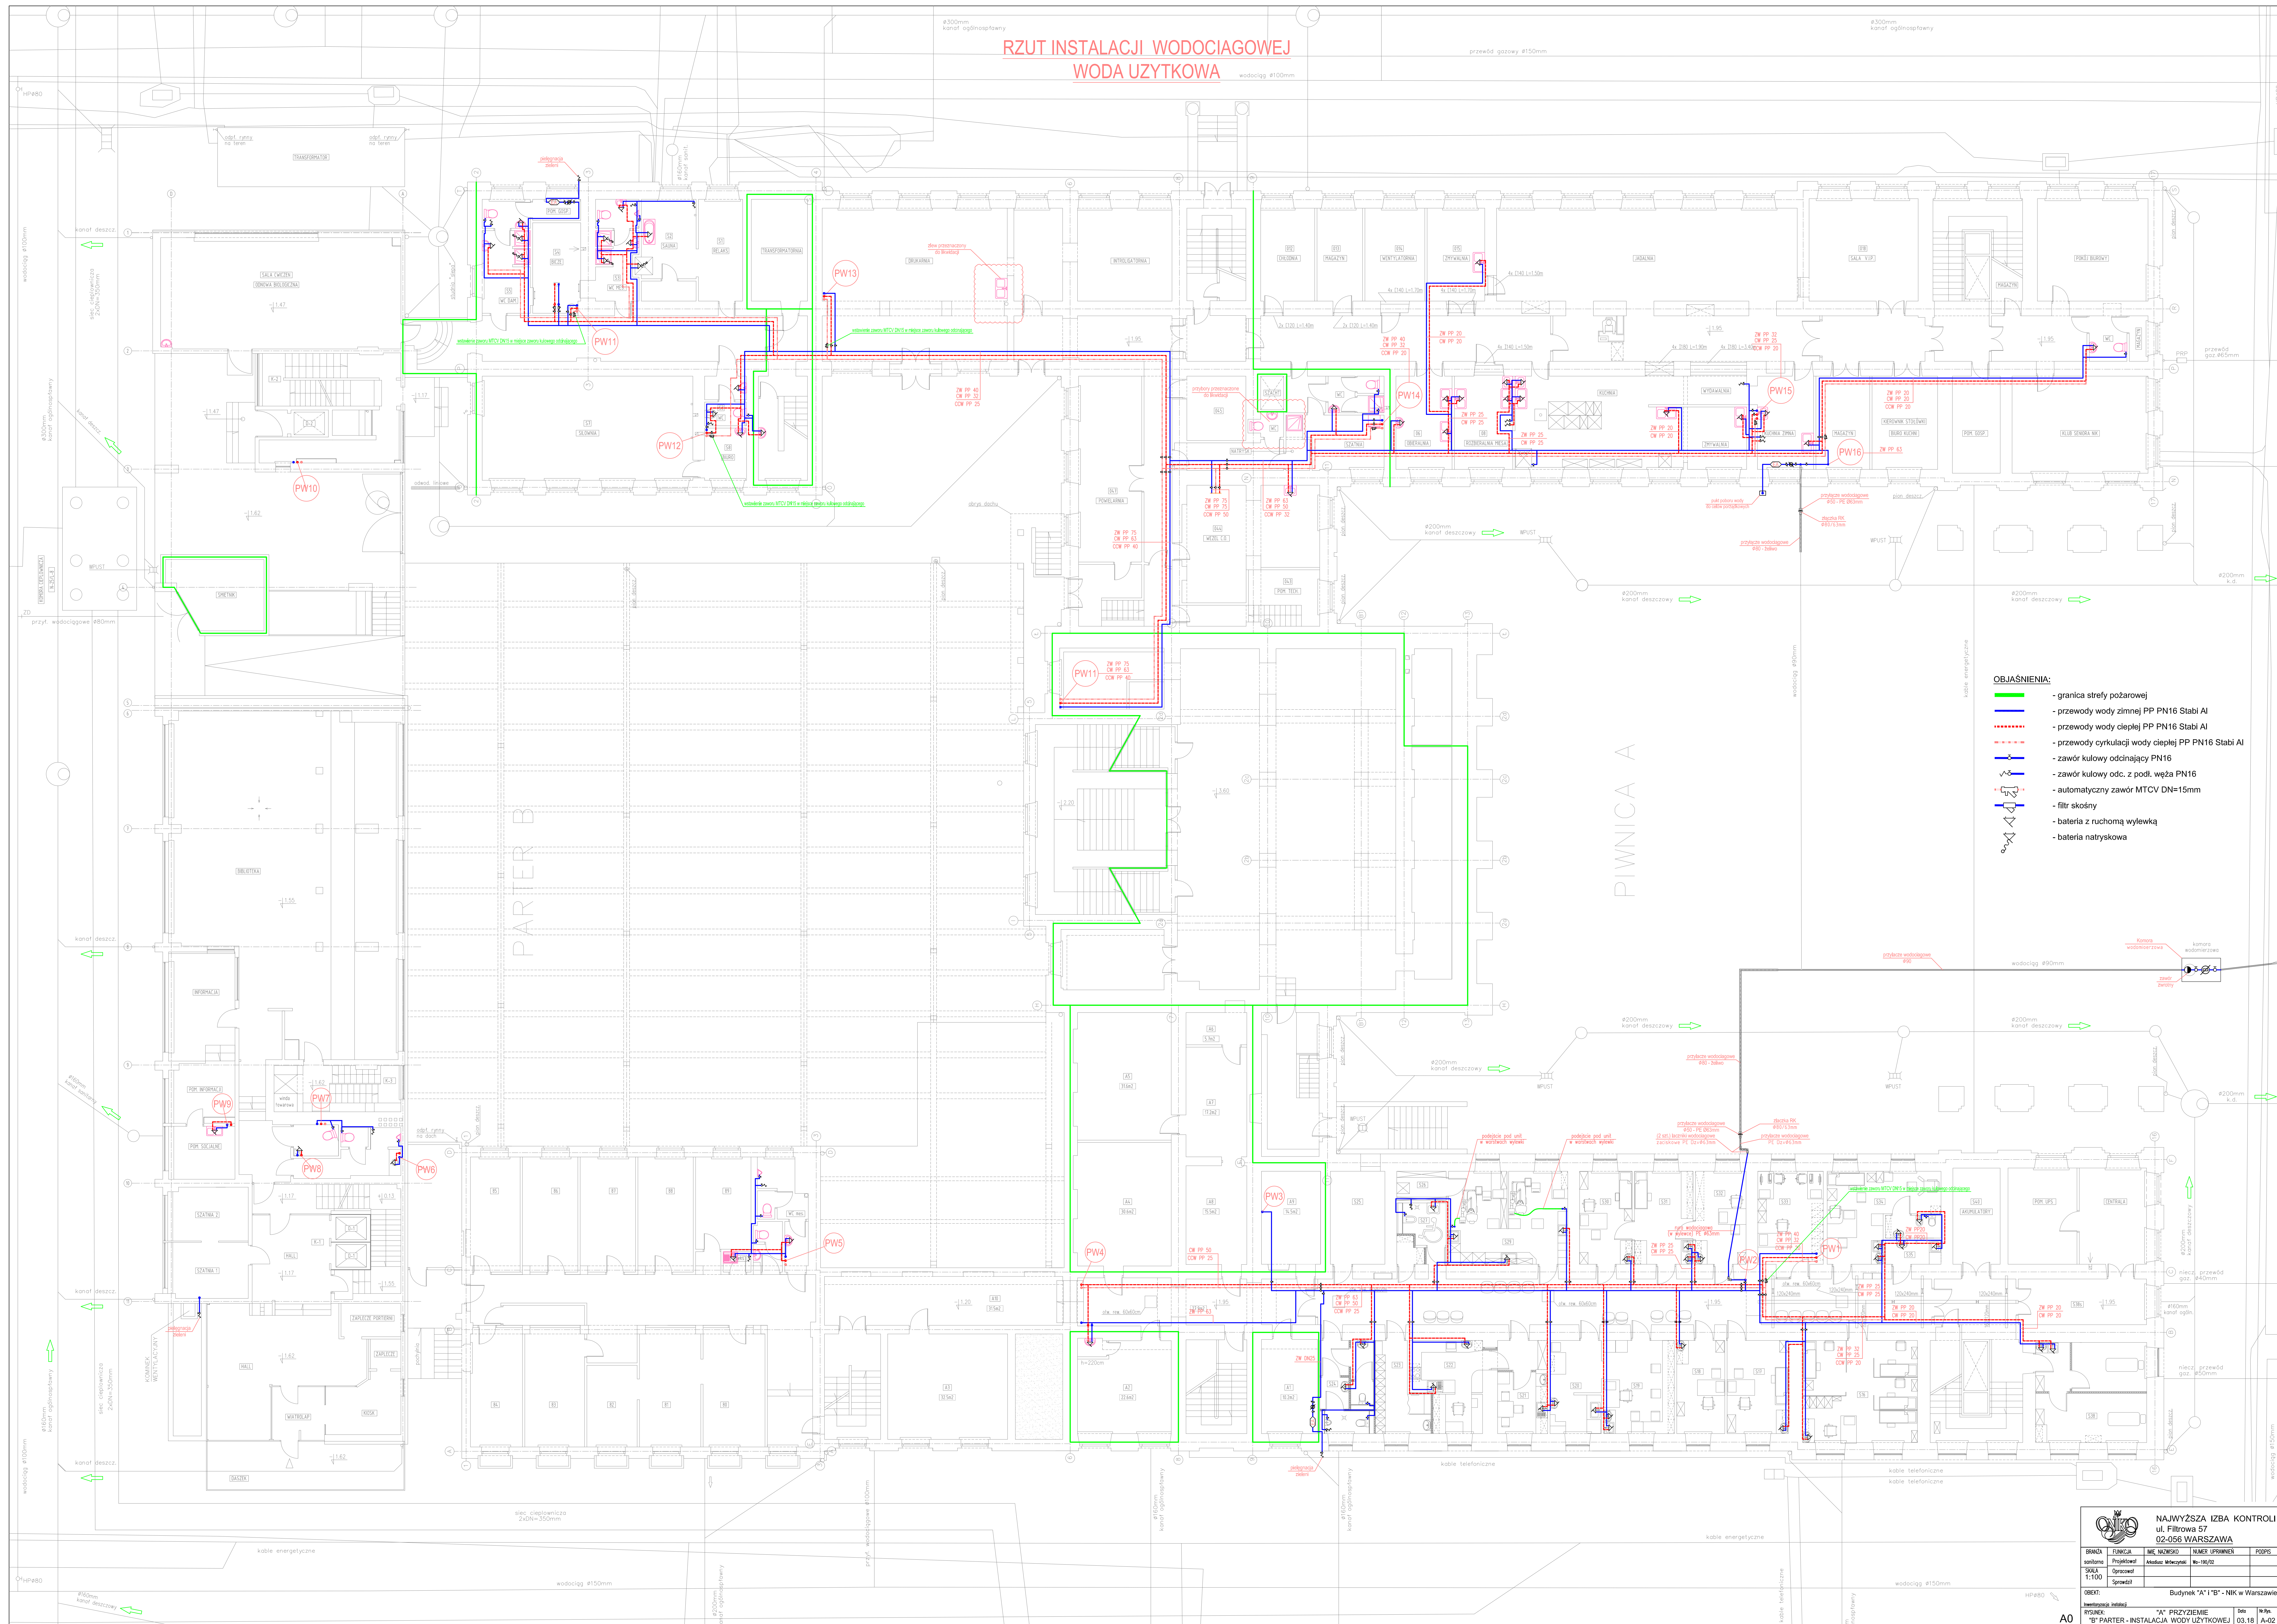

RZUT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ



- ## OBJAŚNIENIA:
-  - granica strefy pożarowej
 -  - przewody wody zimnej PP PN16 Stabi AI
 -  - przewody wody ciepłej PP PN16 Stabi AI
 -  - przewody cyrkulacji wody ciepłej PP PN16 Stabi AI
 -  - zawór kulowy odcinający PP16
 -  - zawór kulowy odc. z podł. węża PN16
 -  - automatyczny zawór MTCV DN=15mm
 -  - filtr skosny
 -  - bateria z ruchomą wylewką
 -  - bateria natryskowa