


## RZUT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ

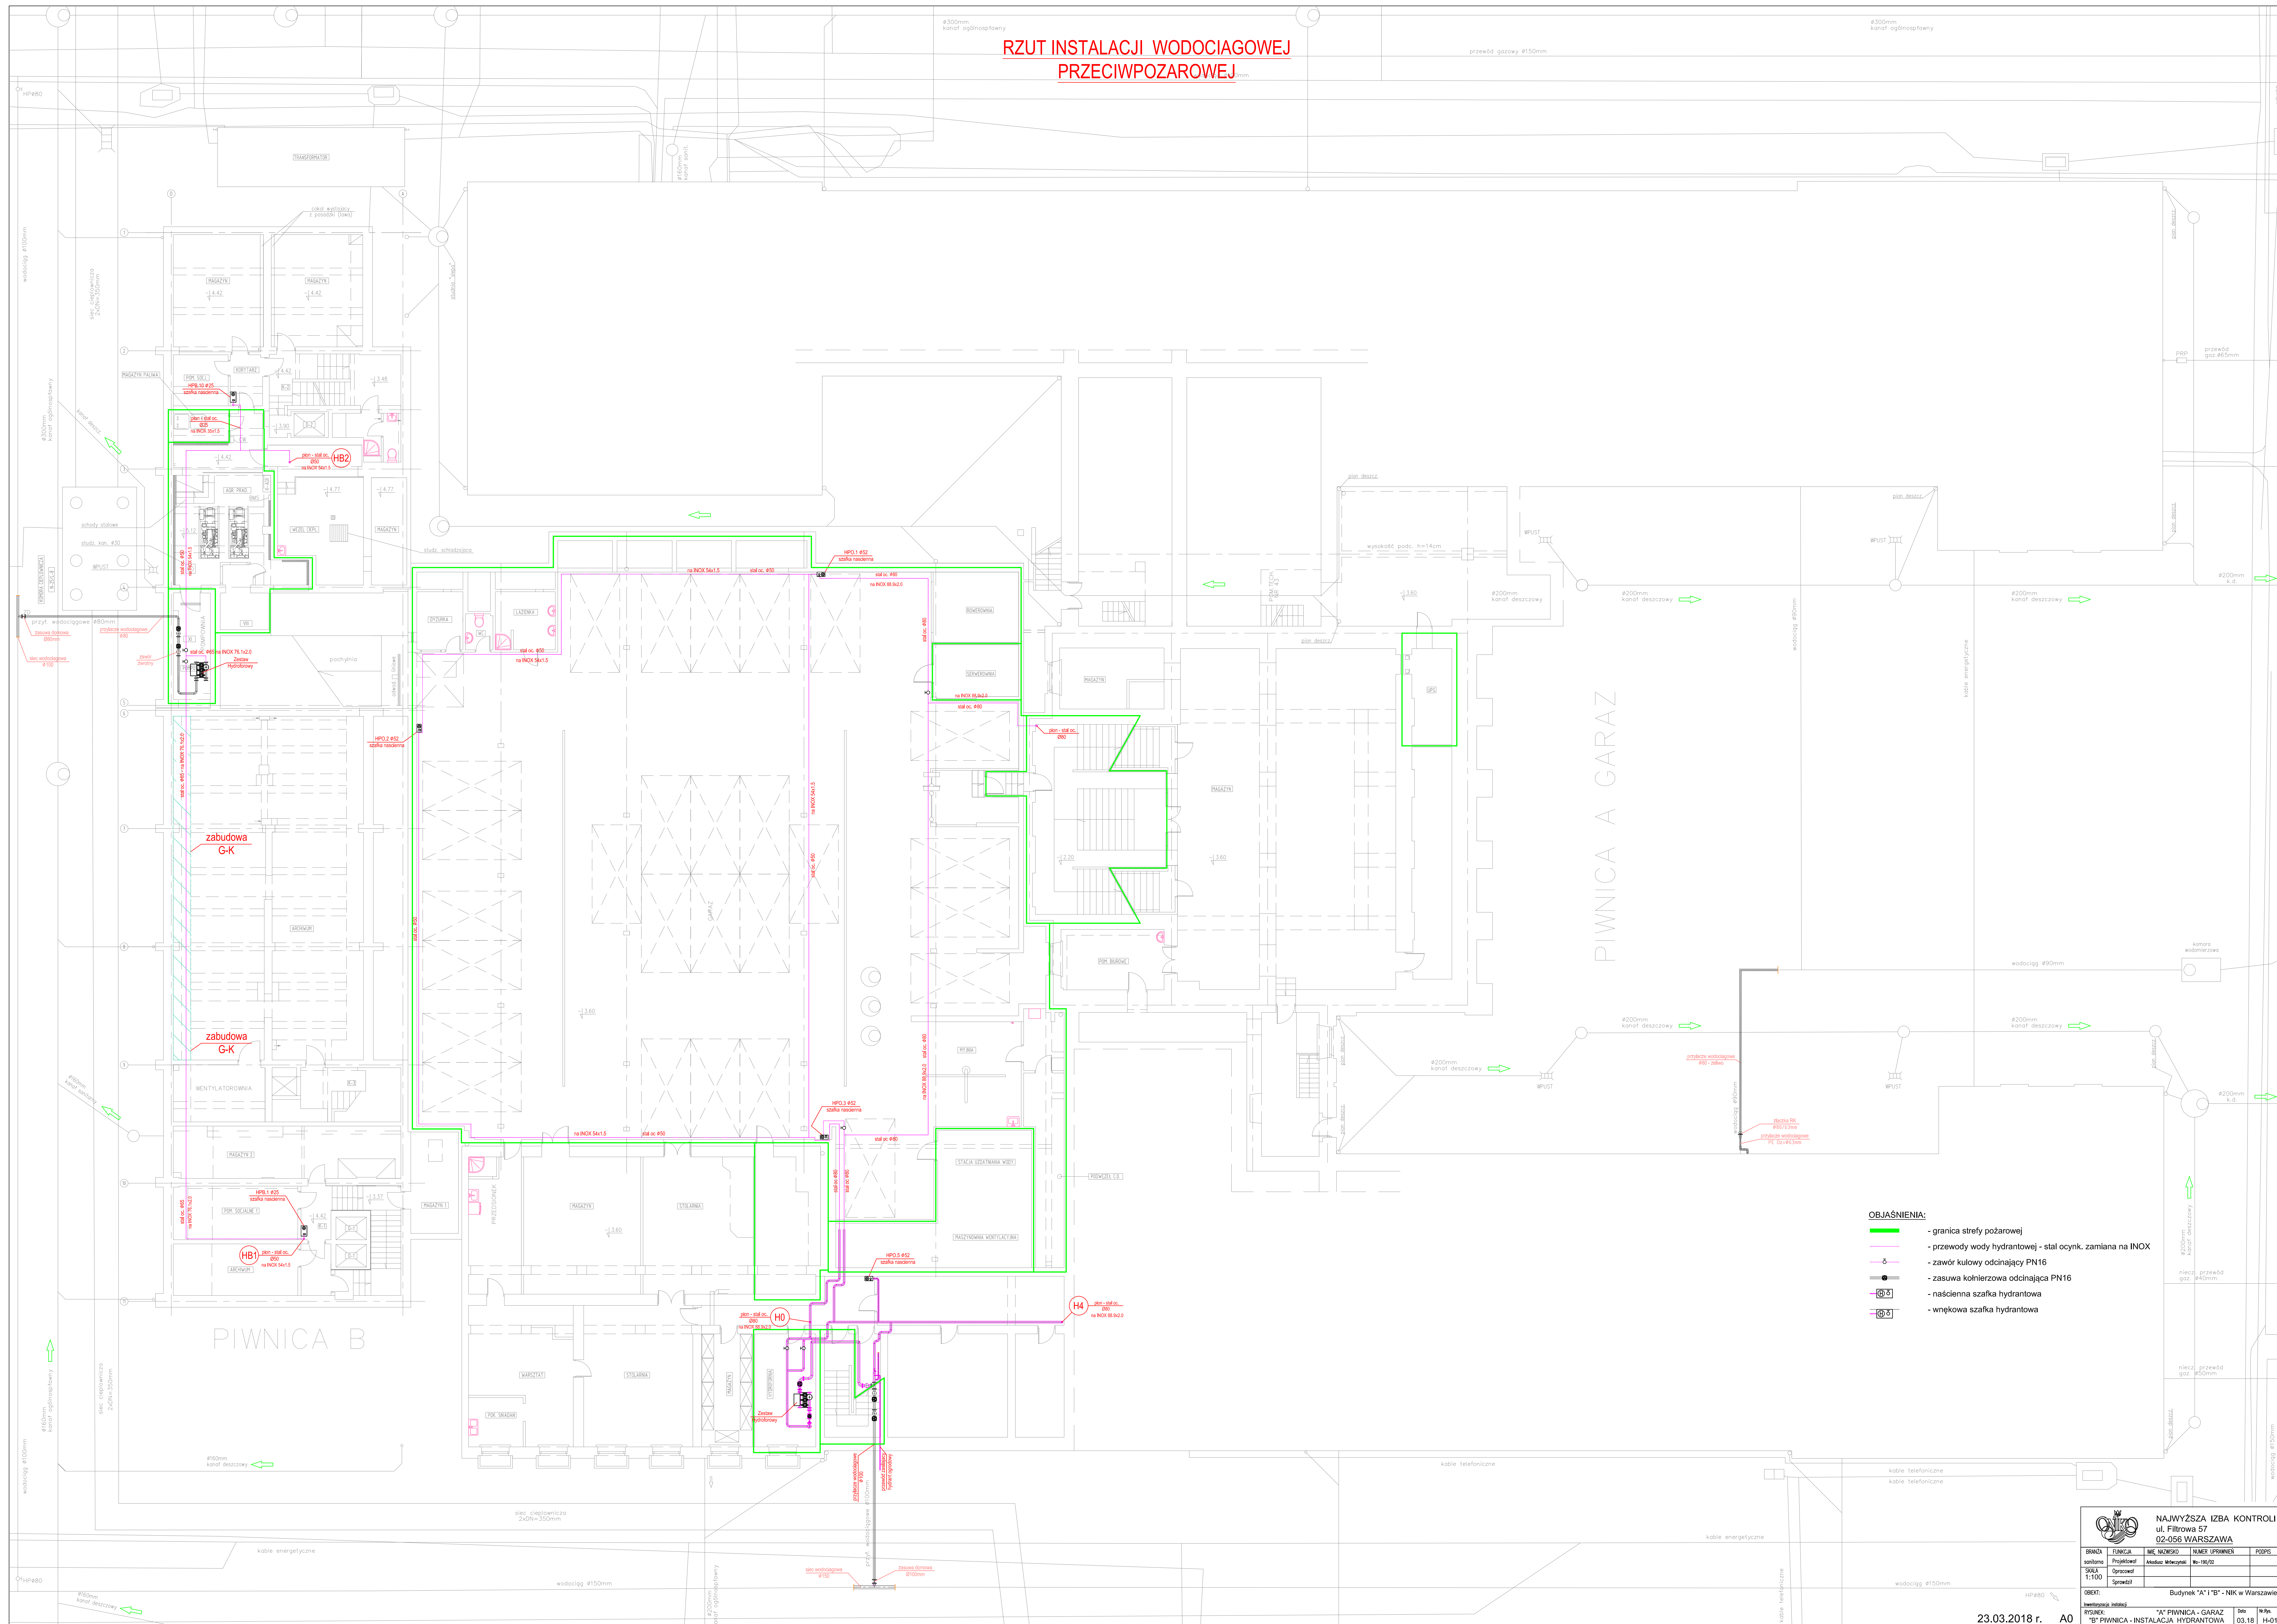

- OBJAŚNIENIA:**
-  - granica strefy pożarowej
  -  - przewody wody hydrantowej - stal ocynk, zamiana na INOX
  -  - zawór kulowy odcinający PN16
  -  - zasuwa kołnierzysta odcinająca PN16
  -  - nacienna szafka hydrantowa
  -  - wewnętrzna szafka hydrantowa