


## RZUT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ

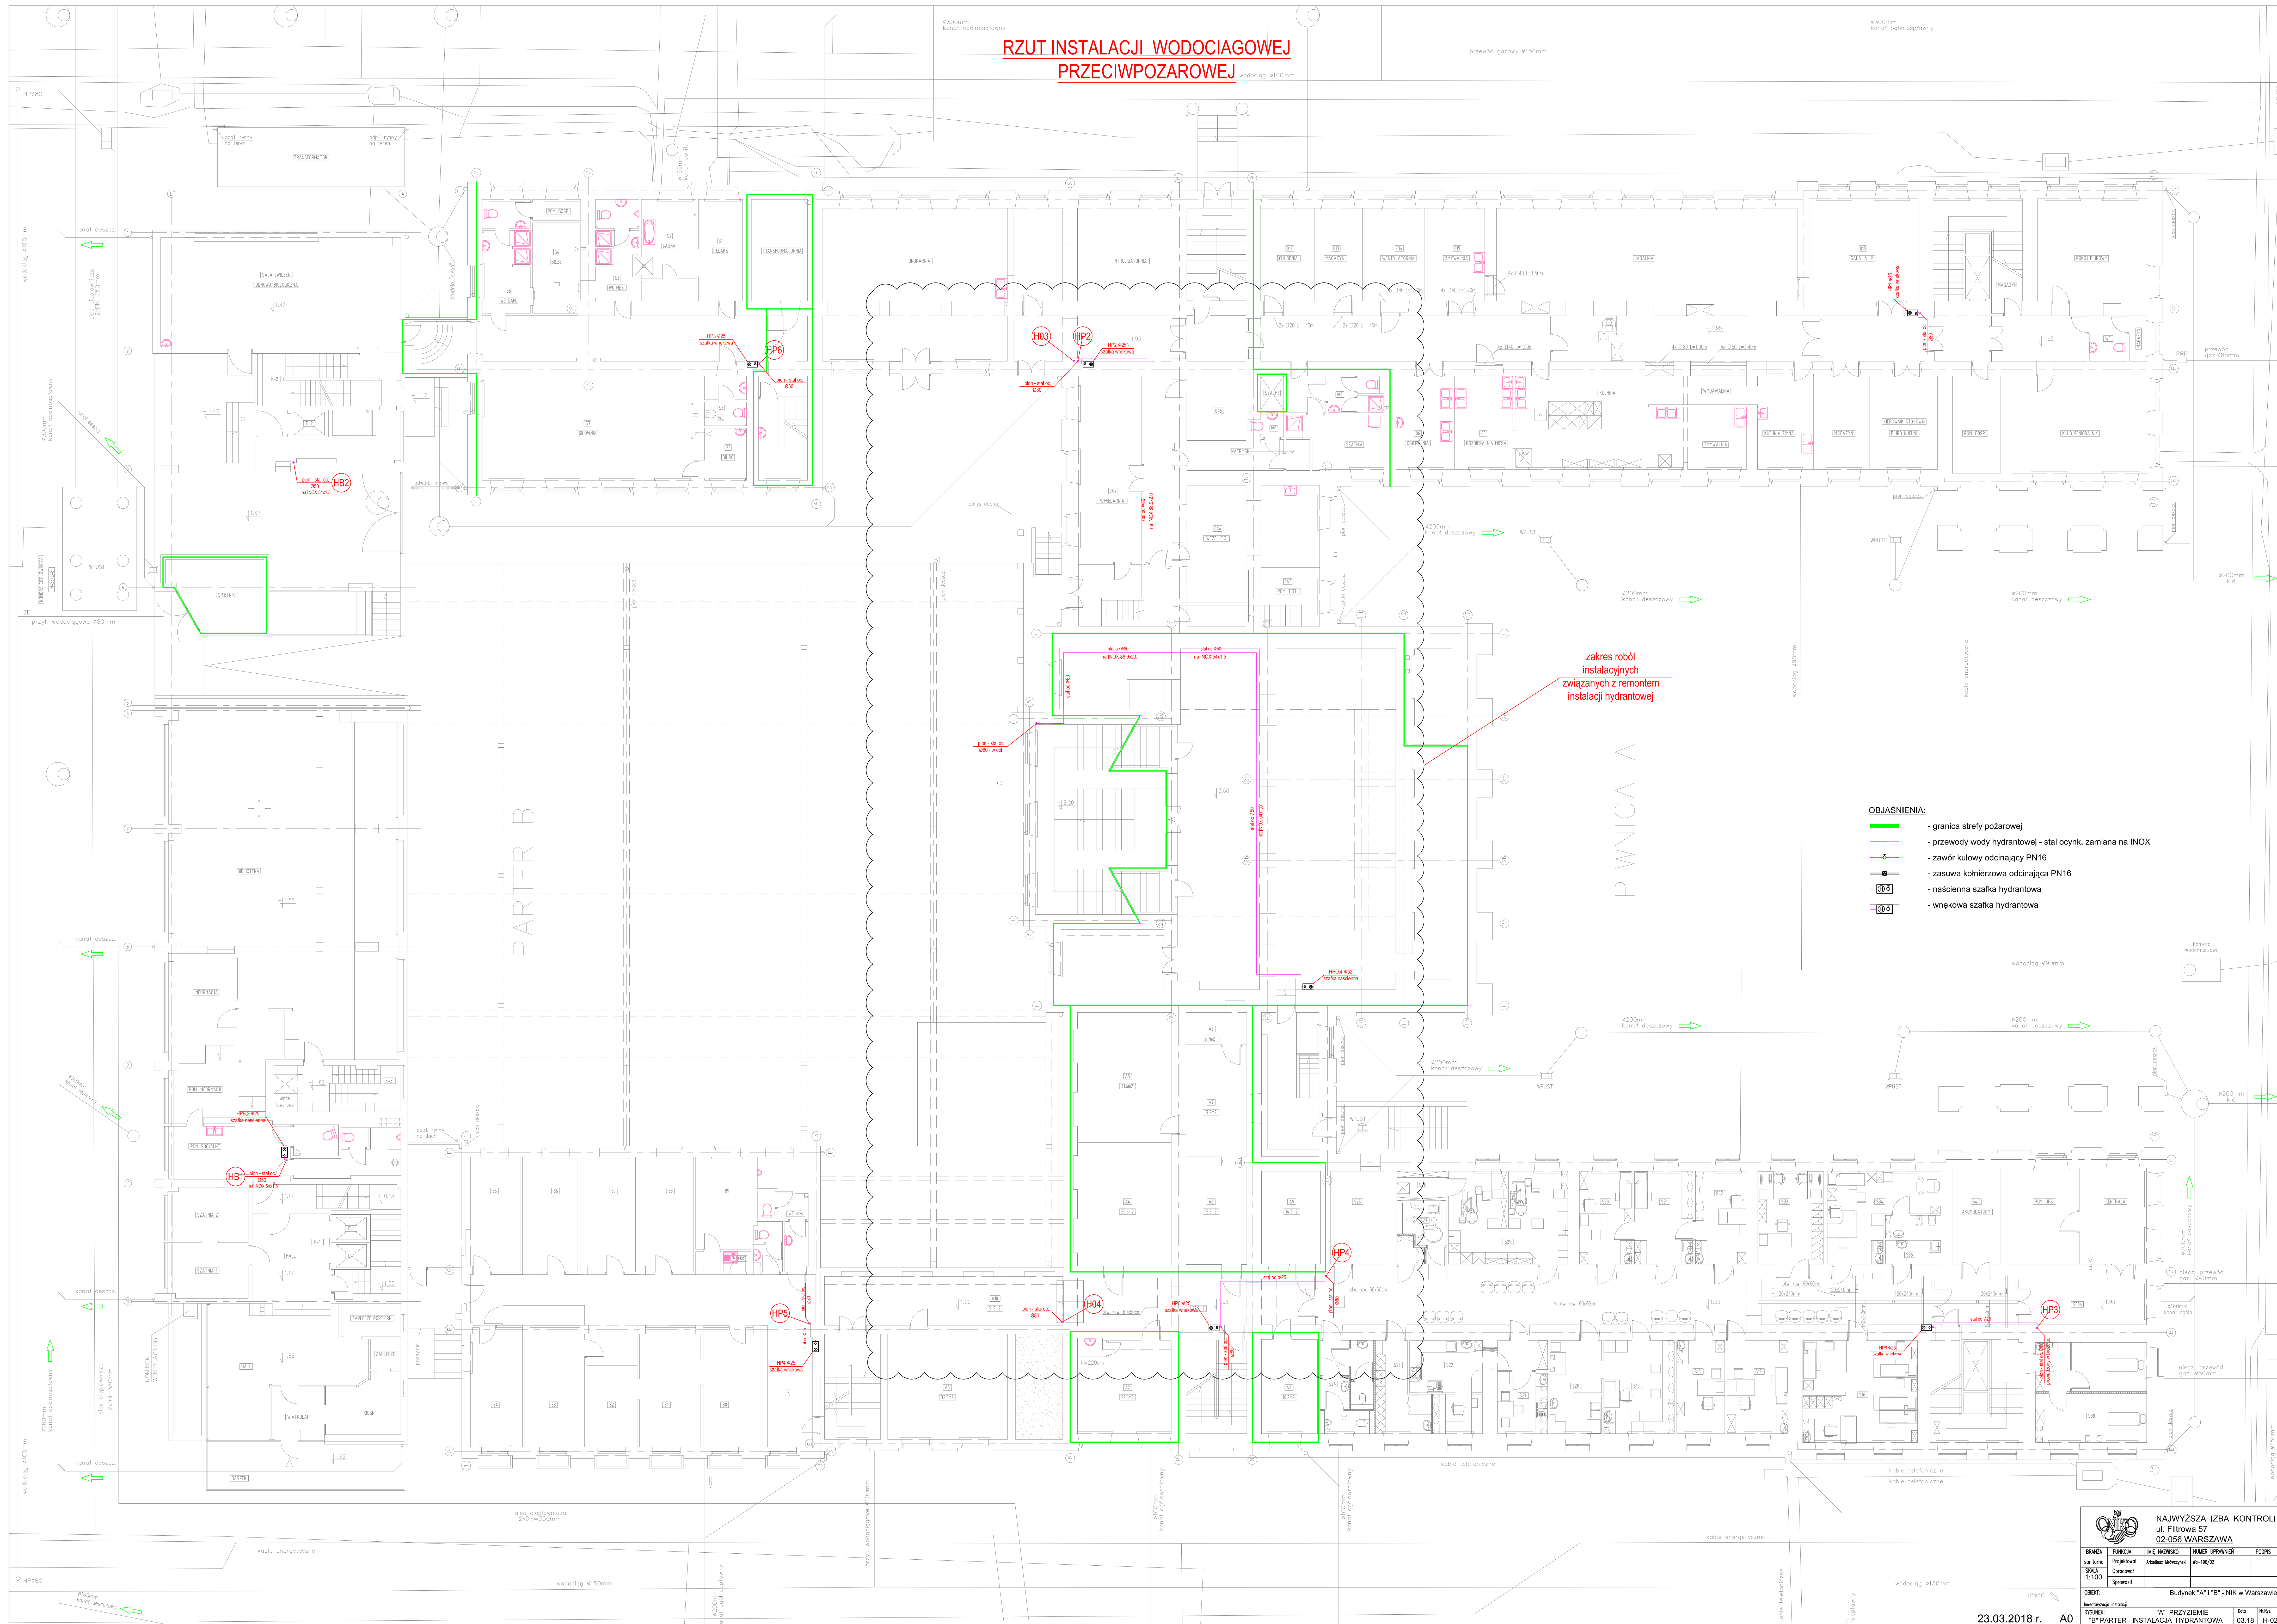

OBJAŚNIENIA:

- granica strefy pożarowej
- przewody wody hydrantowej - stal ocynk. zamiana na INOX
- zawór kulowy odcinający PN16
- zasuwa kołnierзова odcinająca PN16
- naścienna szafka hydrantowa
- wnękowa szafka hydrantowa